LABOR DR. FEIERABEND GMBH
Breitlestr. 9
88662 Überlingen/Bodensee
Tel.: 07551-62715 - Fax: 07551-67384

Analysennummer: 2503-51589

Auftraggeber: **Gemeinde Moosburg, Bad Buchauer Str. 57, 88422 Moosburg**

PRÜFBERICHT

Entnahmestelle: **Moosburg Brunnen**
Entnahmestellen-Nr 4260780001
LfU-Nr. 0093/619-0
Hahn am Brunnenkopf

Probenentnahmezeitpunkt: 19.03.2025 15:43 Uhr
Probenehmer: Andre Pfinder (Labor Dr. Feierabend GmbH)

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs-grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Nitrat	mg/l	26.4	0.5	50	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7

Überlingen, 23. 4. 2025

(Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz)

Auftrags-Nr. MOOS-25/01
Probeneingang: 19.03.2025

Probenahmeverfahren: DIN 5667-5: 2011-02
Analysendauer: 20.03. – 02.04.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung von Prüfberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung (DIN EN ISO/IEC 17025)
Labor Dr. Feierabend GmbH akkreditiert durch die DAkkS unter D-PL-19137-02-00 für Untersuchungen von Wasser

Gemeinde Moosburg

Brunen

Parameter	Dimension	Bestimmungs-grenze	Grenzwert TVO	19.03.25	28.11.24	10.07.24	06.05.24	06.03.24
Nitrat	mg/l	0.5	50	26.4	43.5	33.5	33.4	23.1

Parameter	Untersuchungsmethode
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
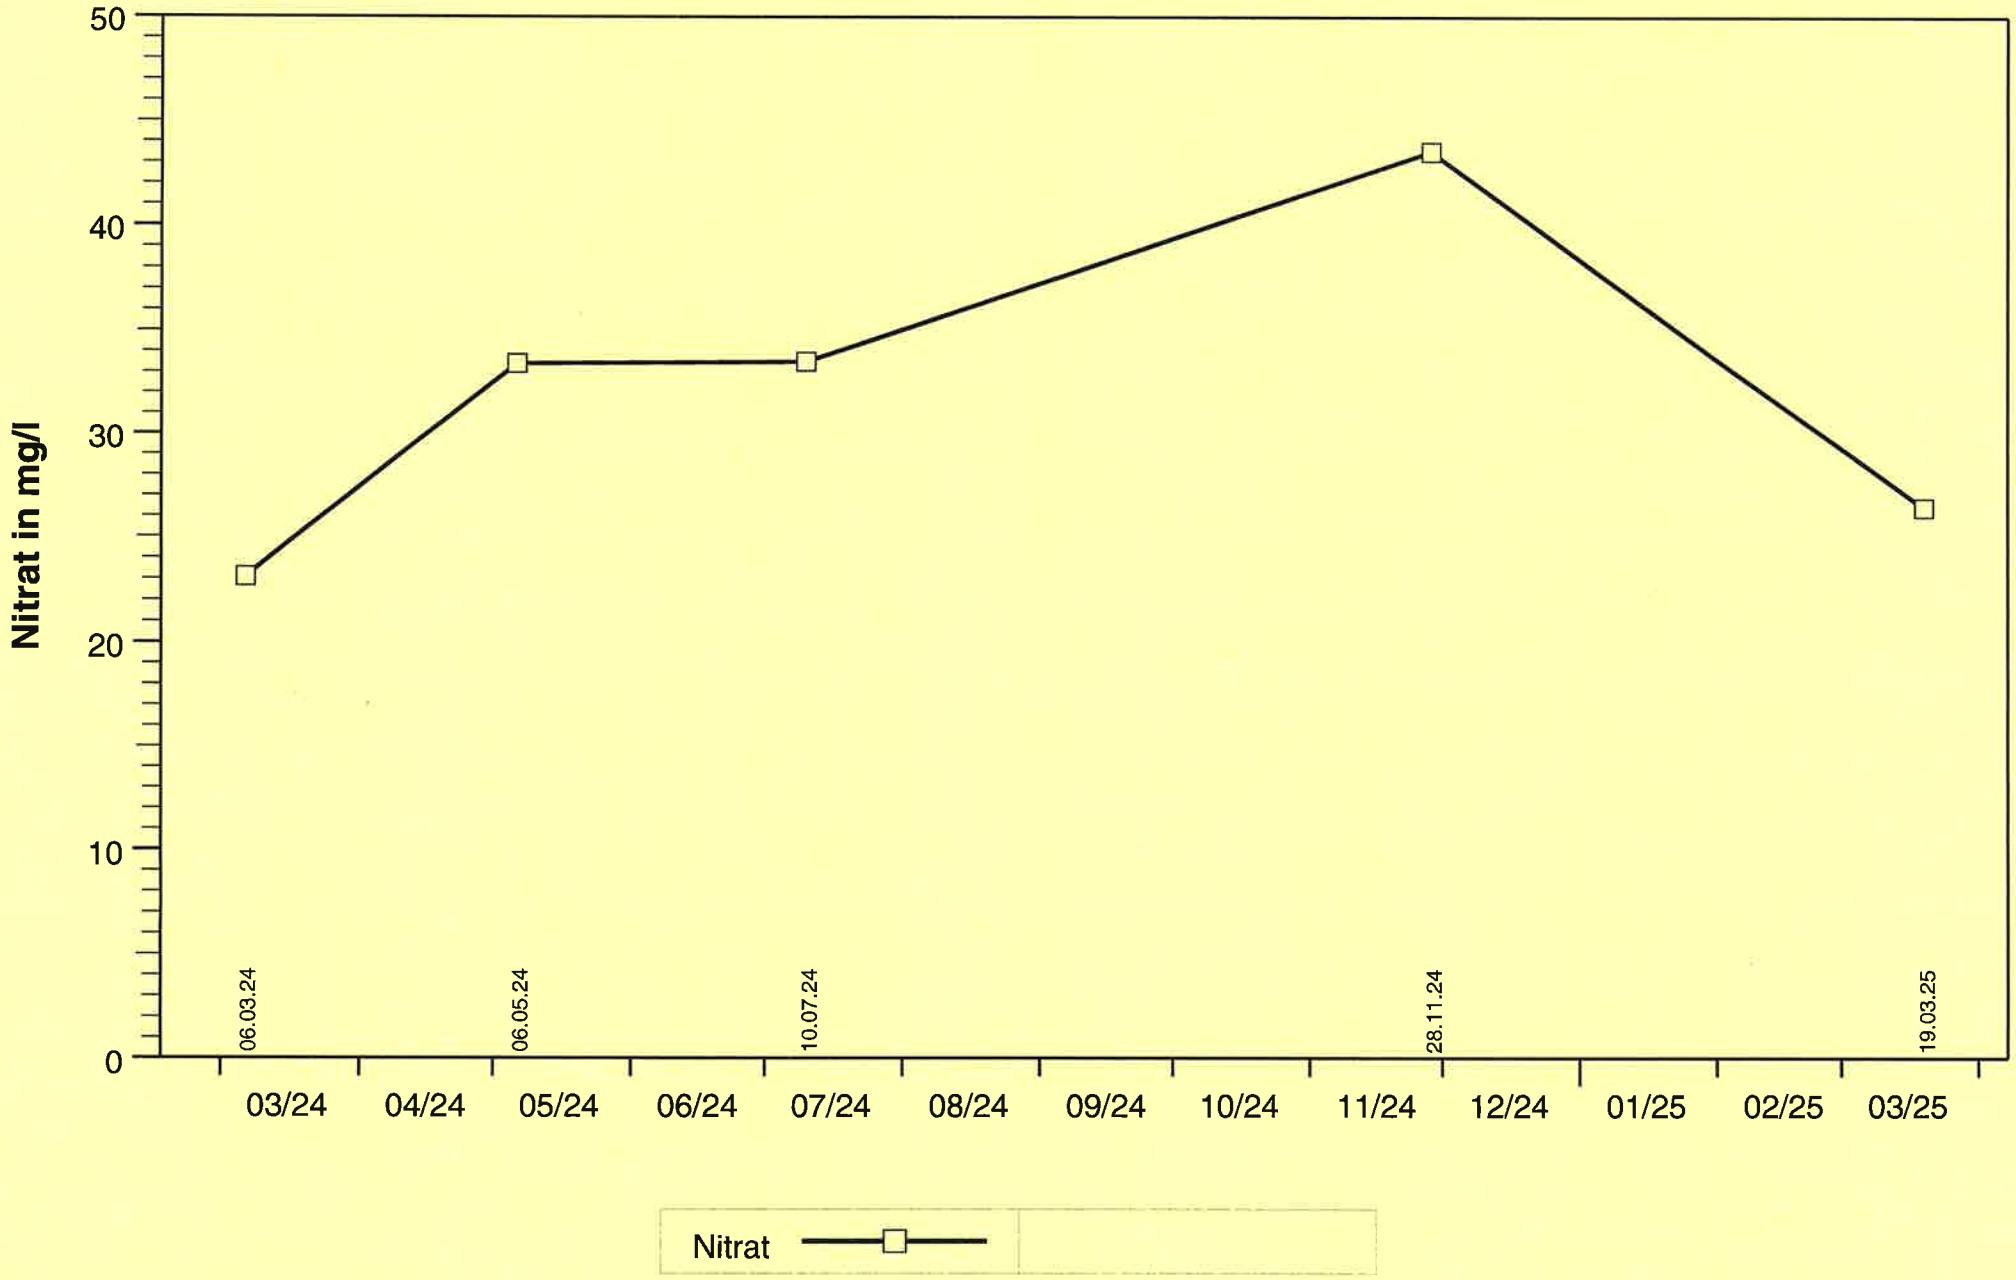
Moosburg Brunnen
Entnahmestellen-Nr 4260780001